

九、公告場所室內空氣品質自主量測表

巡查檢驗人員：陳姿霖

巡檢區域：圖書館 1-5 樓

日期：112.10.12

(一)巡查檢驗結果						
項目 巡檢點	二氧化碳 (CO ₂)					備註
	開始時間	結束時間	濃度值(ppm)			
外氣入口	15:30	15:31	382			
巡檢點 (1)	15:32	15:33	410			
巡檢點 (2)	15:34	15:35	502			當月報紙區
巡檢點 (3)	15:36	15:37	478			
巡檢點 (4)	15:38	15:39	515			2 樓數位區
巡檢點 (5)	15:40	15:41	504			
巡檢點 (6)	15:42	15:43	501			2 樓 201 旁
巡檢點 (7)	15:44	15:45	498			
巡檢點 (8)	15:46	15:47	492			
巡檢點 (9)	15:48	15:49	511			3F 閱覽區
巡檢點 (10)	15:50	15:51	462			
巡檢點 (11)	15:52	15:53	450			
巡檢點 (12)	15:54	15:55	489			
巡檢點 (13)	15:56	15:57	477			
巡檢點 (14)	15:58	15:59	431			
巡檢點 (15)	16:00	16:01	462			
(二)檢測儀器基本資料						
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序號		3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期	
二氧化碳(CO ₂)	TES-1370		0-6000PPM	擴散式	111/12/15	


備註 1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO₂) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO₂) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註 2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

建築物名稱：誠正大樓

管制室內區域或樓層描述：


□誠正大樓圖書館 1F 平面圖 ■巡檢採樣位置點標註用(巡檢日期:112.10.12)(晴天)

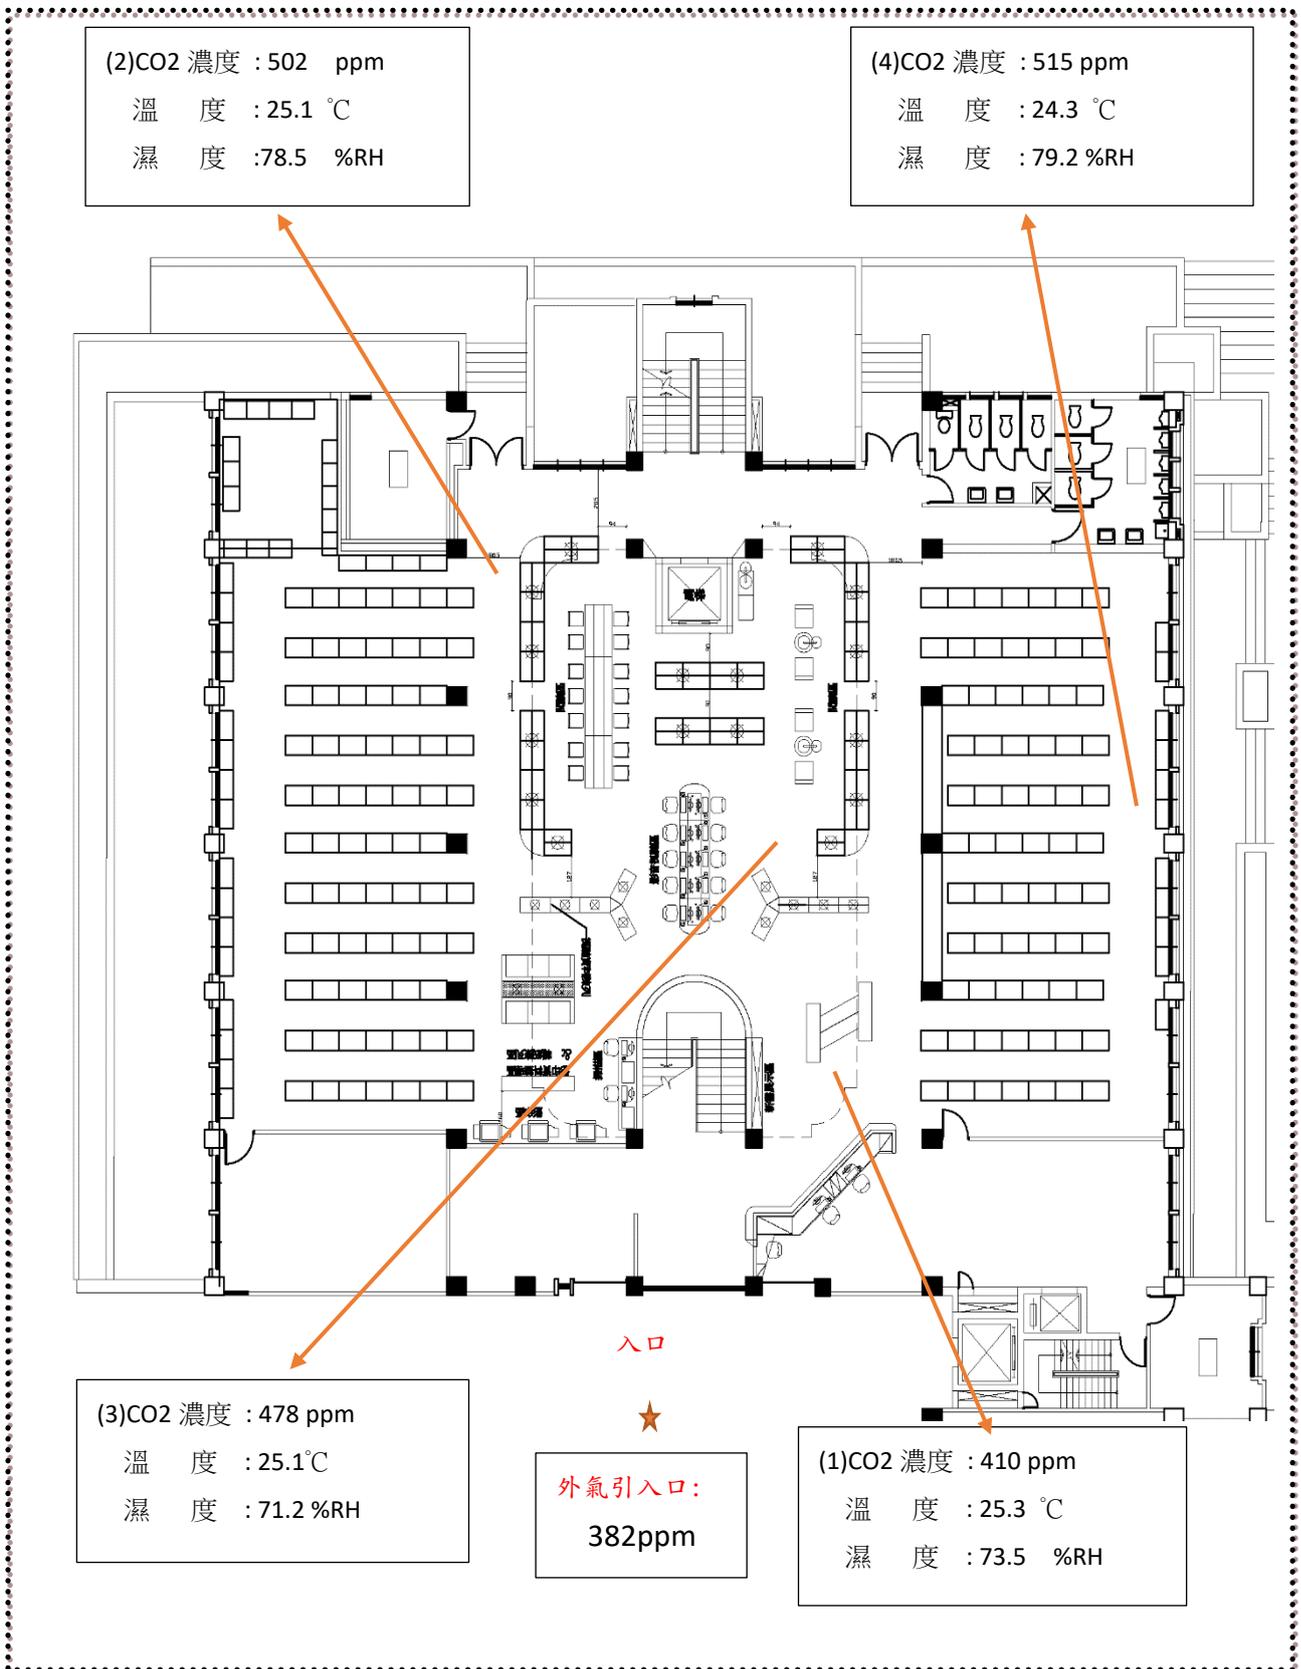

建築物名稱：誠正大樓

管制室內區域或樓層描述：


□誠正大樓圖書館 2F 平面圖 ■巡檢採樣位置點標註用 (巡檢日期:112.10.12)(晴天)

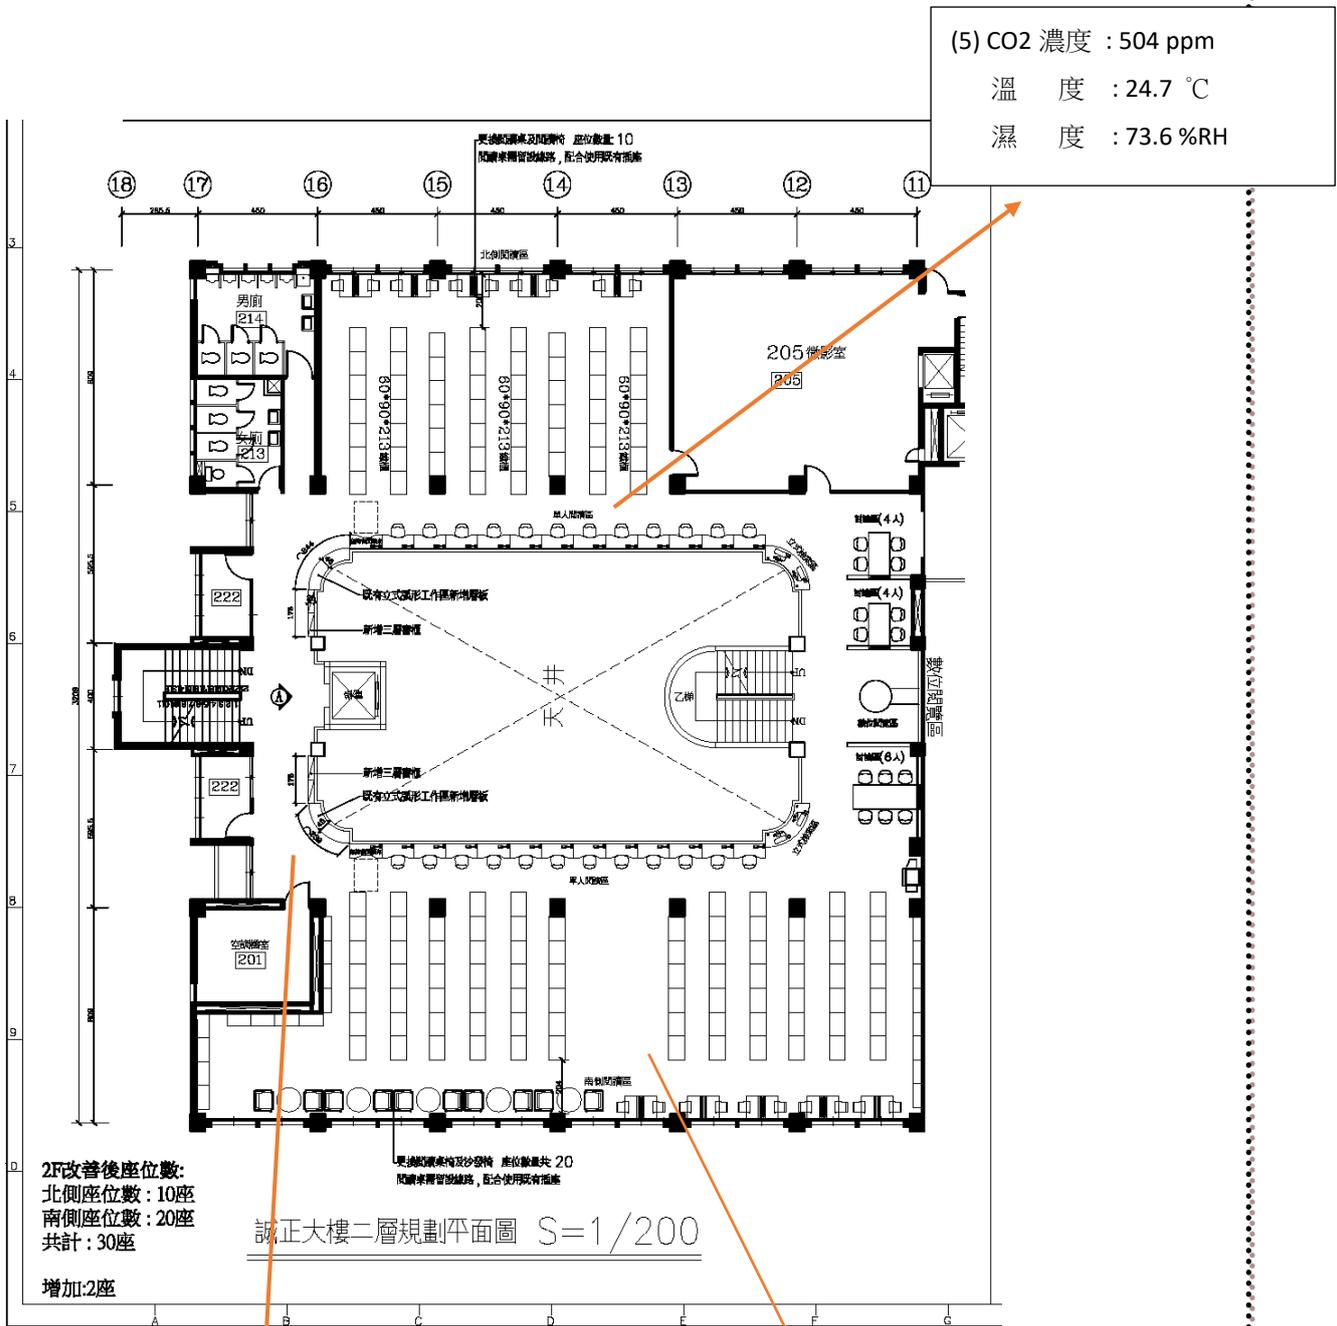

建築物名稱：誠正大樓

管制室內區域或樓層描述：


□ 誠正大樓圖書館 3F 平面圖 ■ 巡檢採樣位置點標註用 (巡檢日期: 112. 10. 12) (晴天)

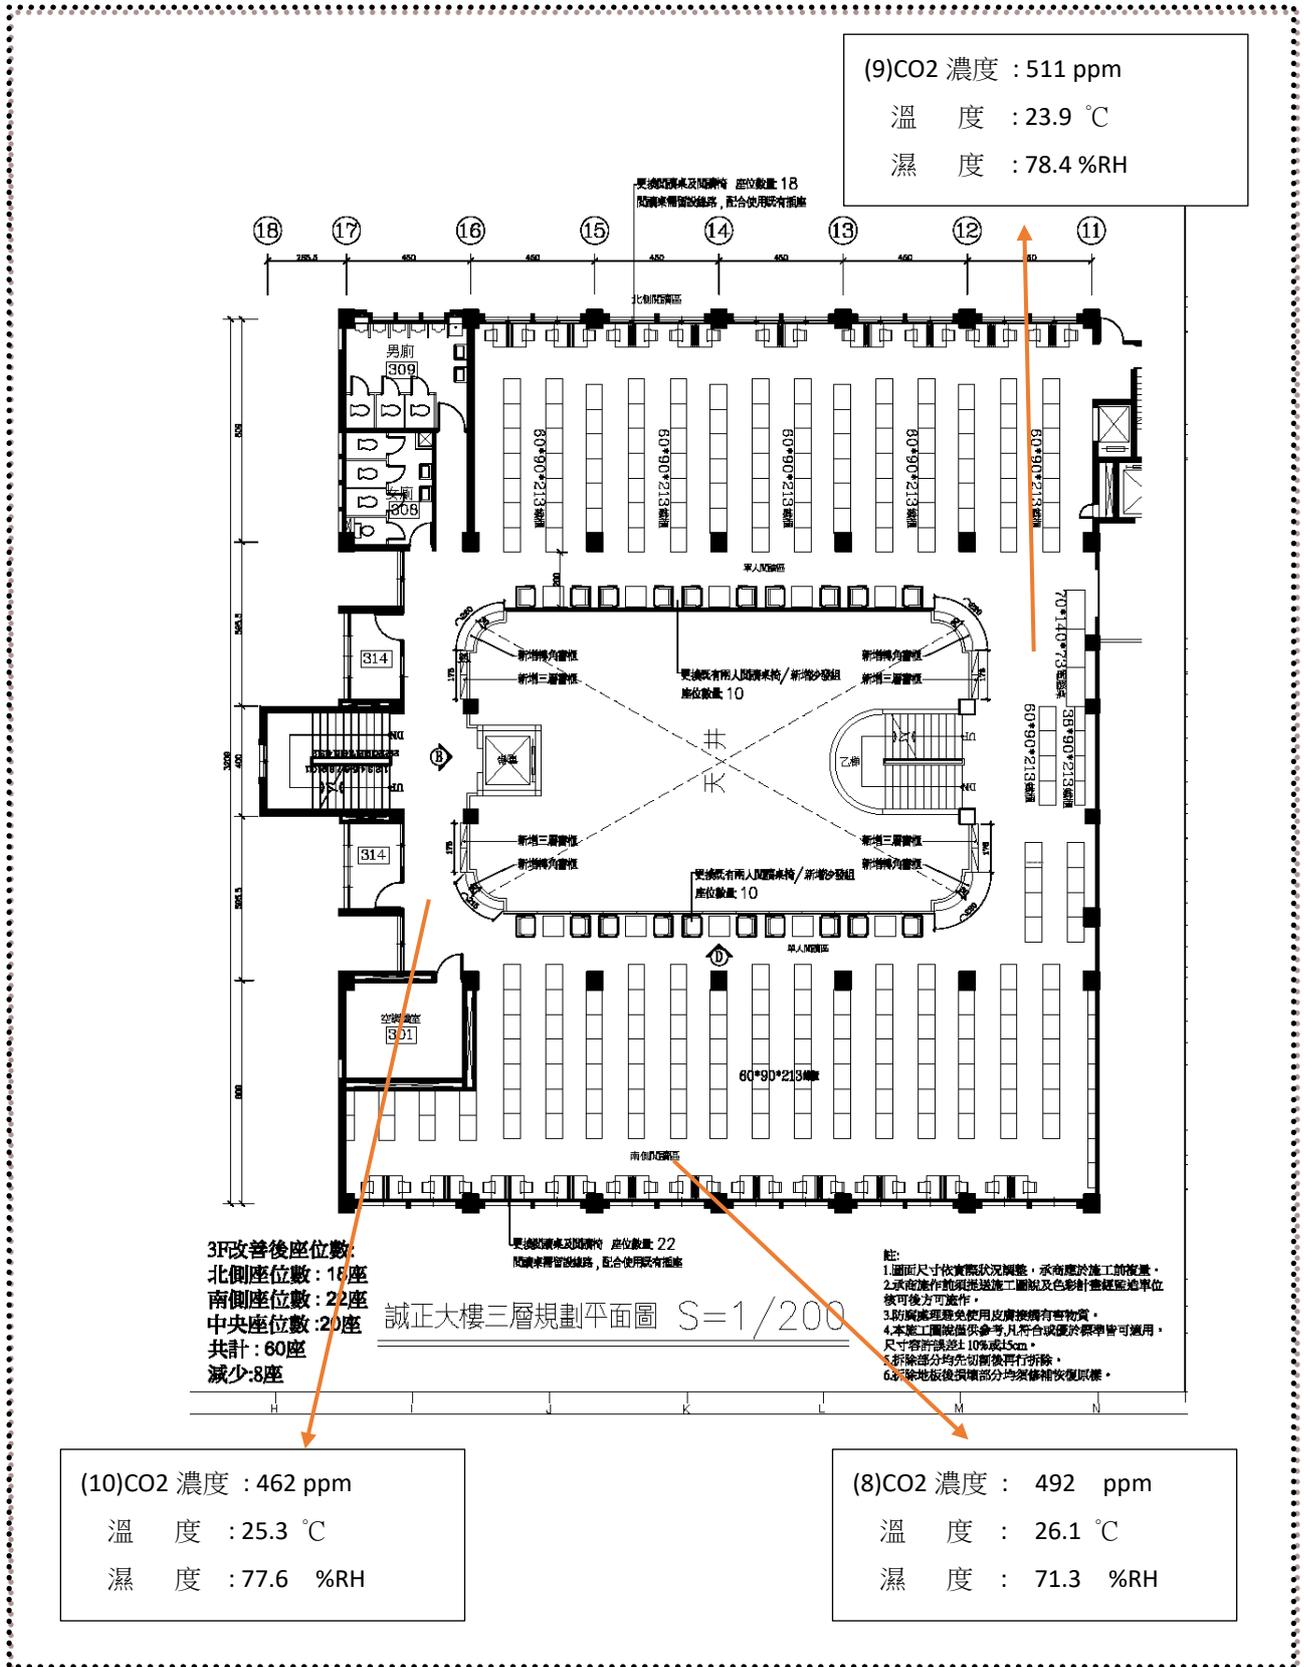

建築物名稱：誠正大樓

管制室內區域或樓層描述：


□誠正大樓圖書館4F平面圖 ■巡檢採樣位置點標註用(巡檢日期:112.10.12)(晴天)

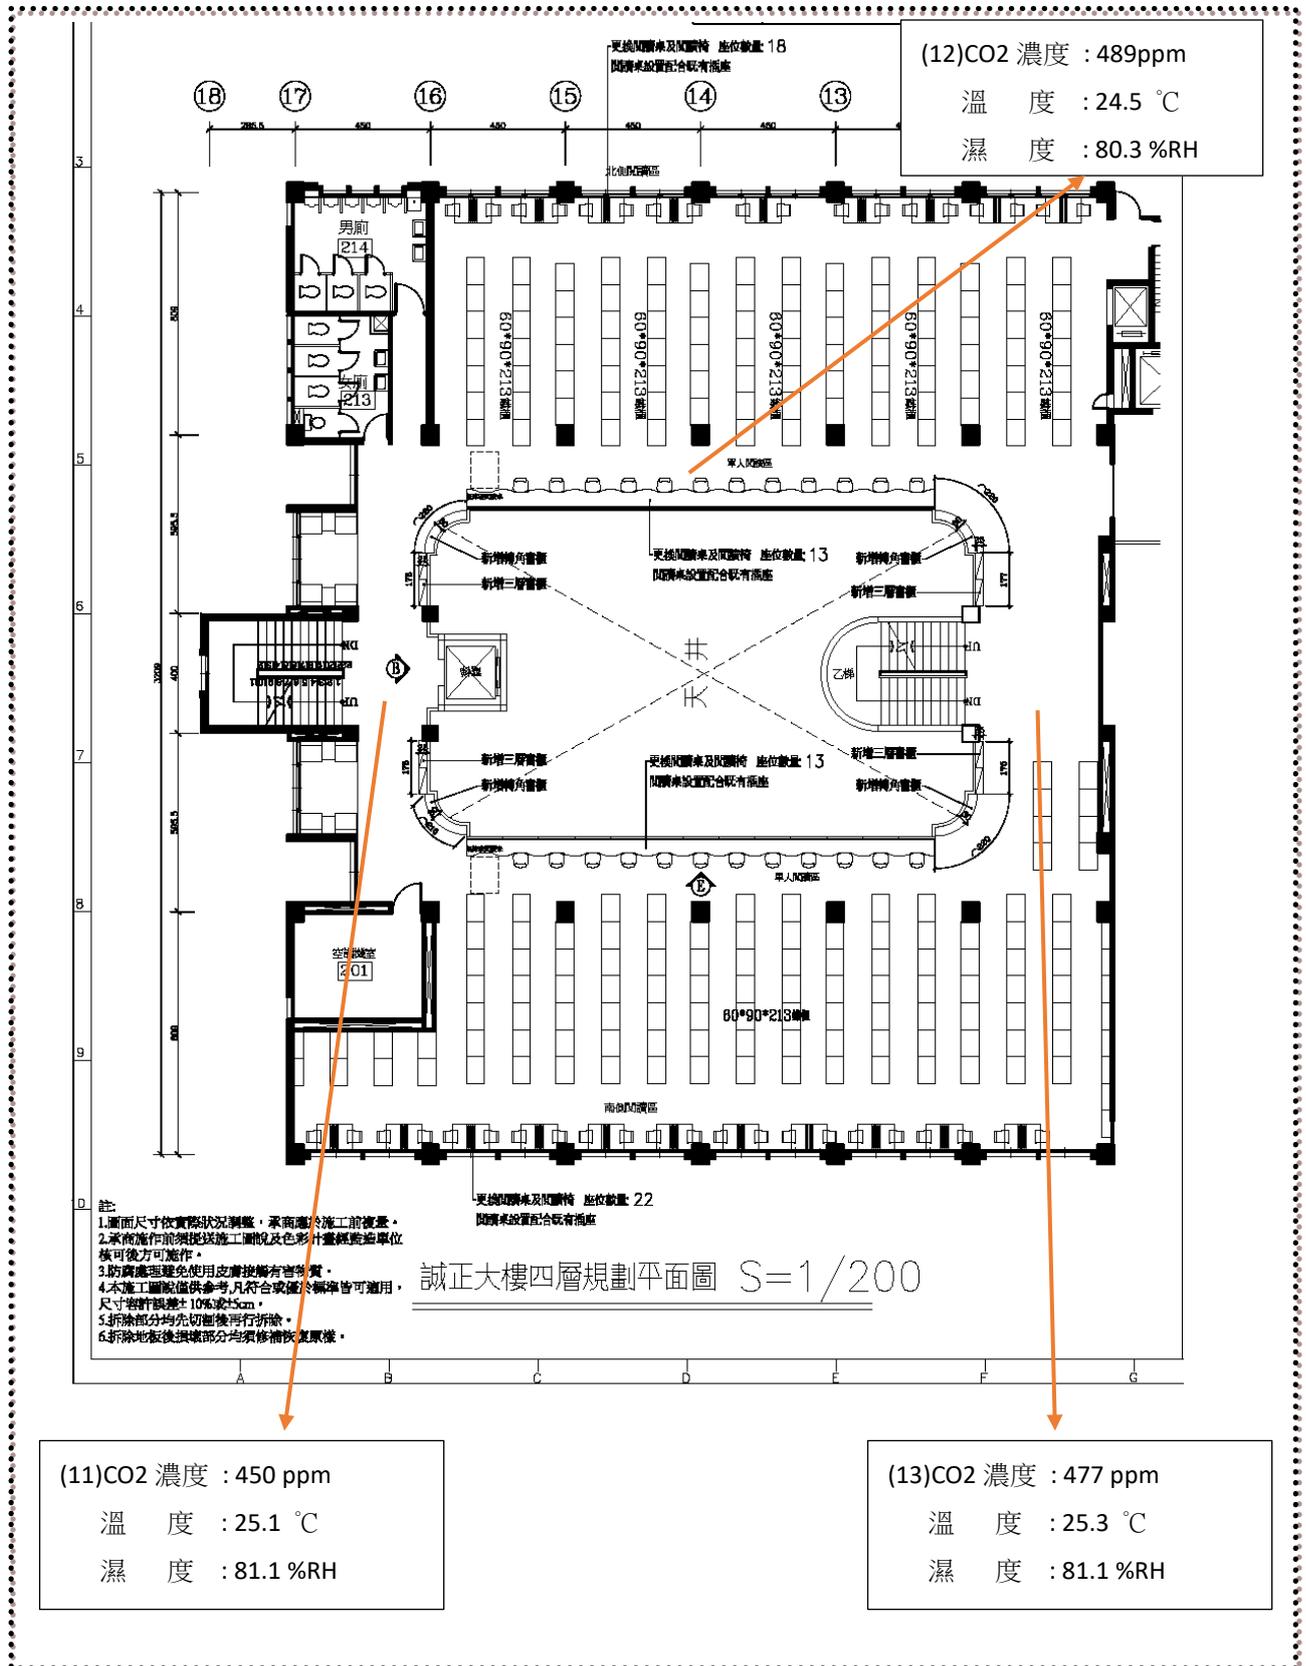

建築物名稱：誠正大樓

管制室內區域或樓層描述：

□誠正大樓圖書館 5F 平面圖 ■巡檢採樣位置點標註用(巡檢日期:112.10.12)(晴天)

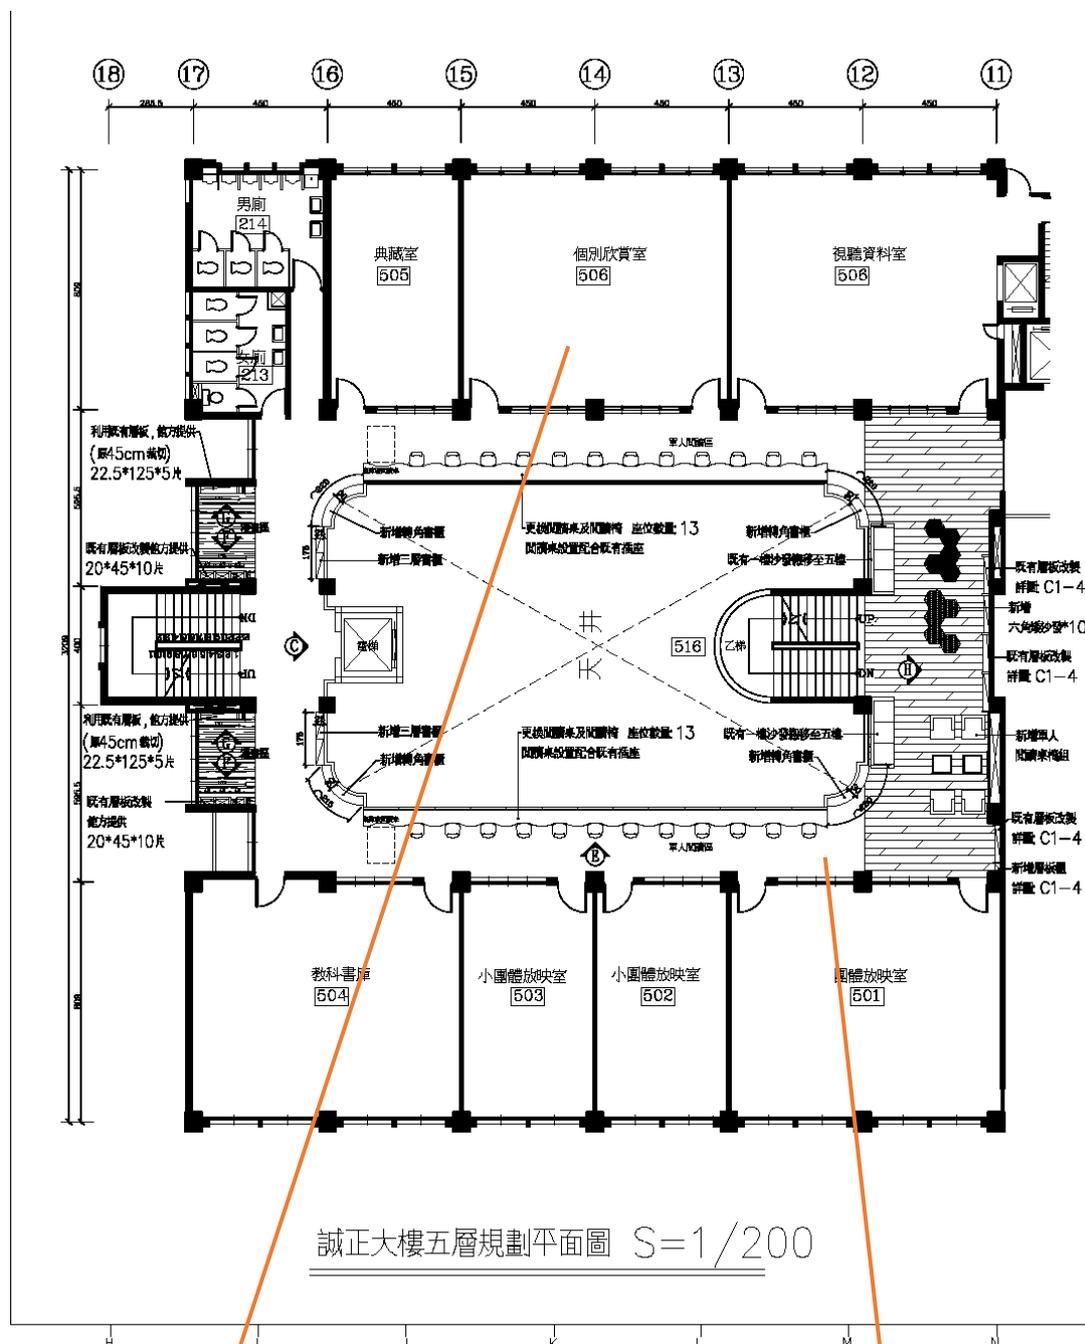

誠正大樓五層規劃平面圖 S=1/200

(14)CO2 濃度 : 431 ppm
溫度 : 23.9 °C
濕度 : 83.2 %RH

(15)CO2 濃度 : 462 ppm
溫度 : 23.9 °C
濕度 : 81 %RH

